


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Węzeł cieplny / Wyniki jednoarkuszowe

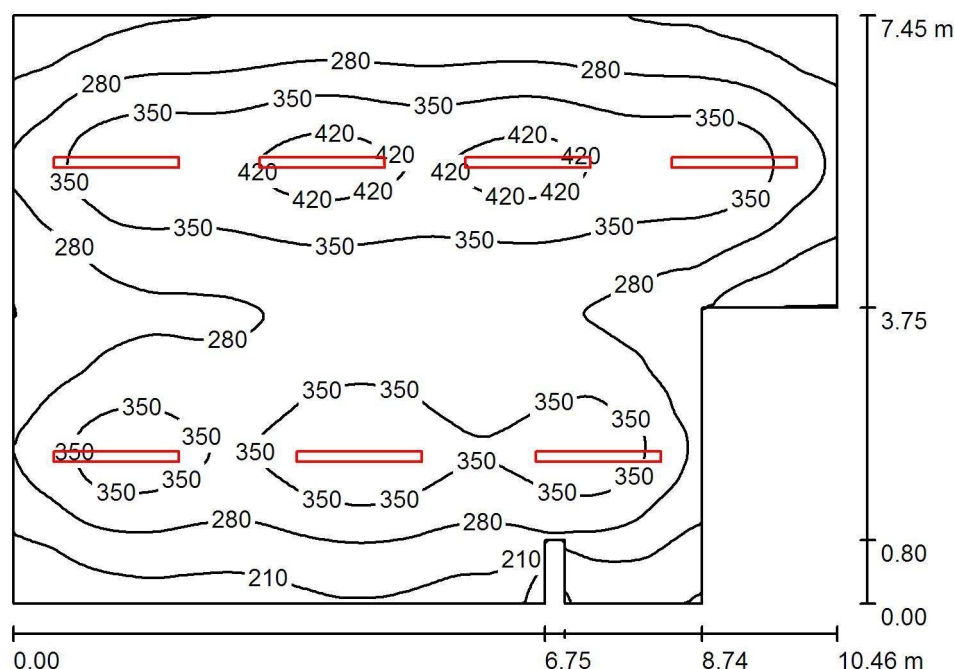

Wysokość pomieszczenia: 3.500 m, Wysokość montażu: 3.000 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:96

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	306	113	450	0.369
Podłoga	20	266	129	342	0.486
Sufit	70	63	45	78	0.711
Ściany (10)	50	143	50	370	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 128 x 128 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	7	ESSYSTEM 2536100 COSMO LED 1587.LED 840 4900lm CLEAR 39W DRV (1.000)	4900	4900	39.0
W sumie:			34301	W sumie: 34300	273.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $3.83 \text{ W/m}^2 = 1.25 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $71.28 \text{ m}^2$ )