





UWAGA: Rozdzielnica metalowa w wykonaniu wewnętrznym. Rozdzielnicę wyposażyć w kratki wentylacyjne FKL 6628.300 x2 szt.



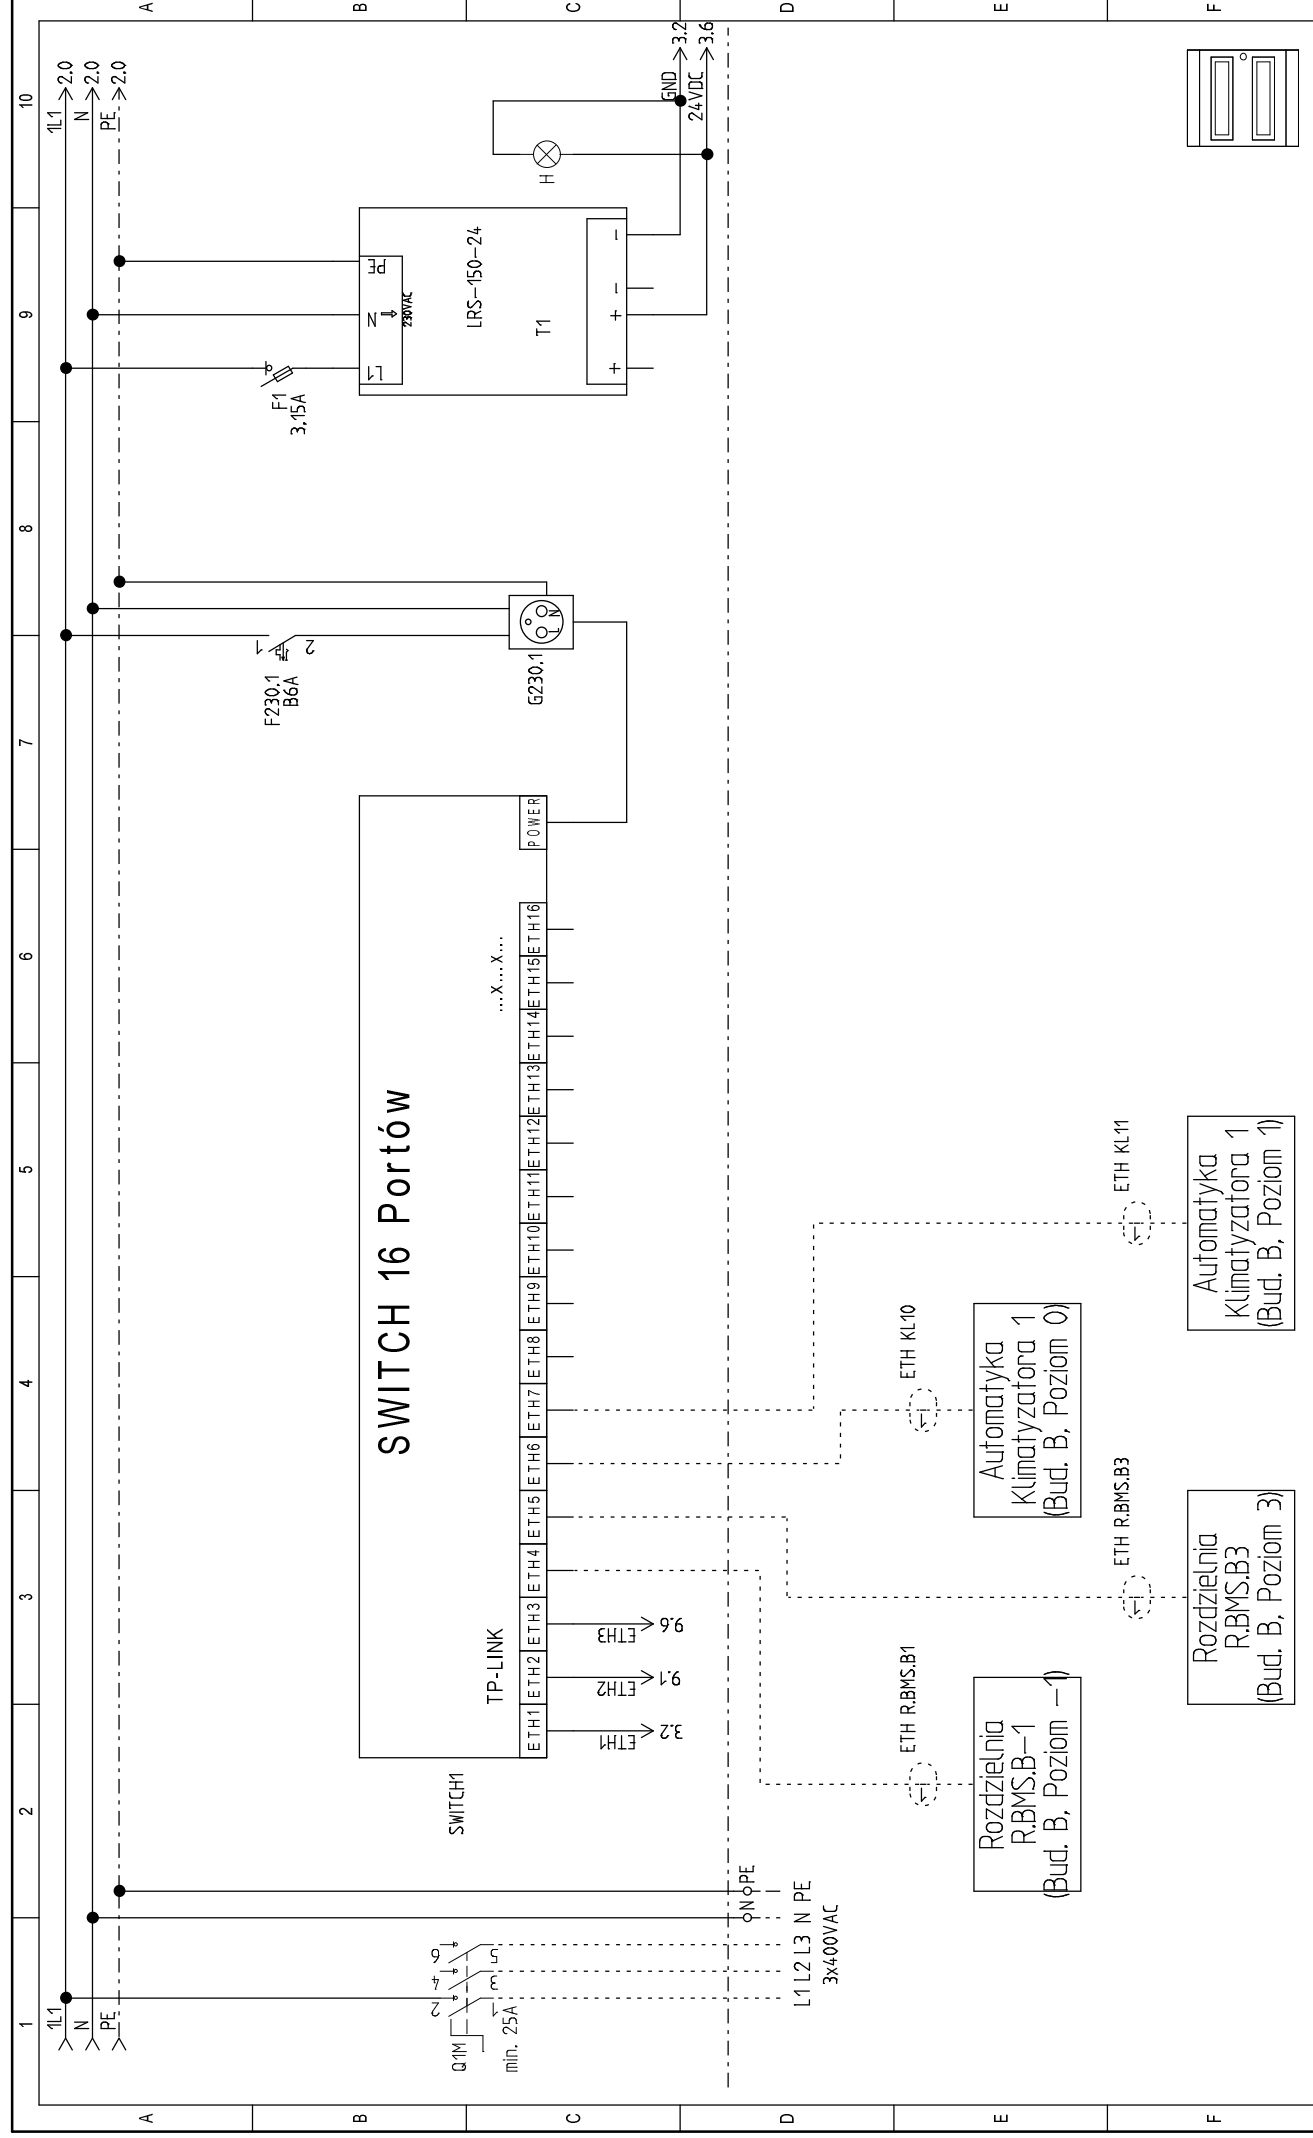



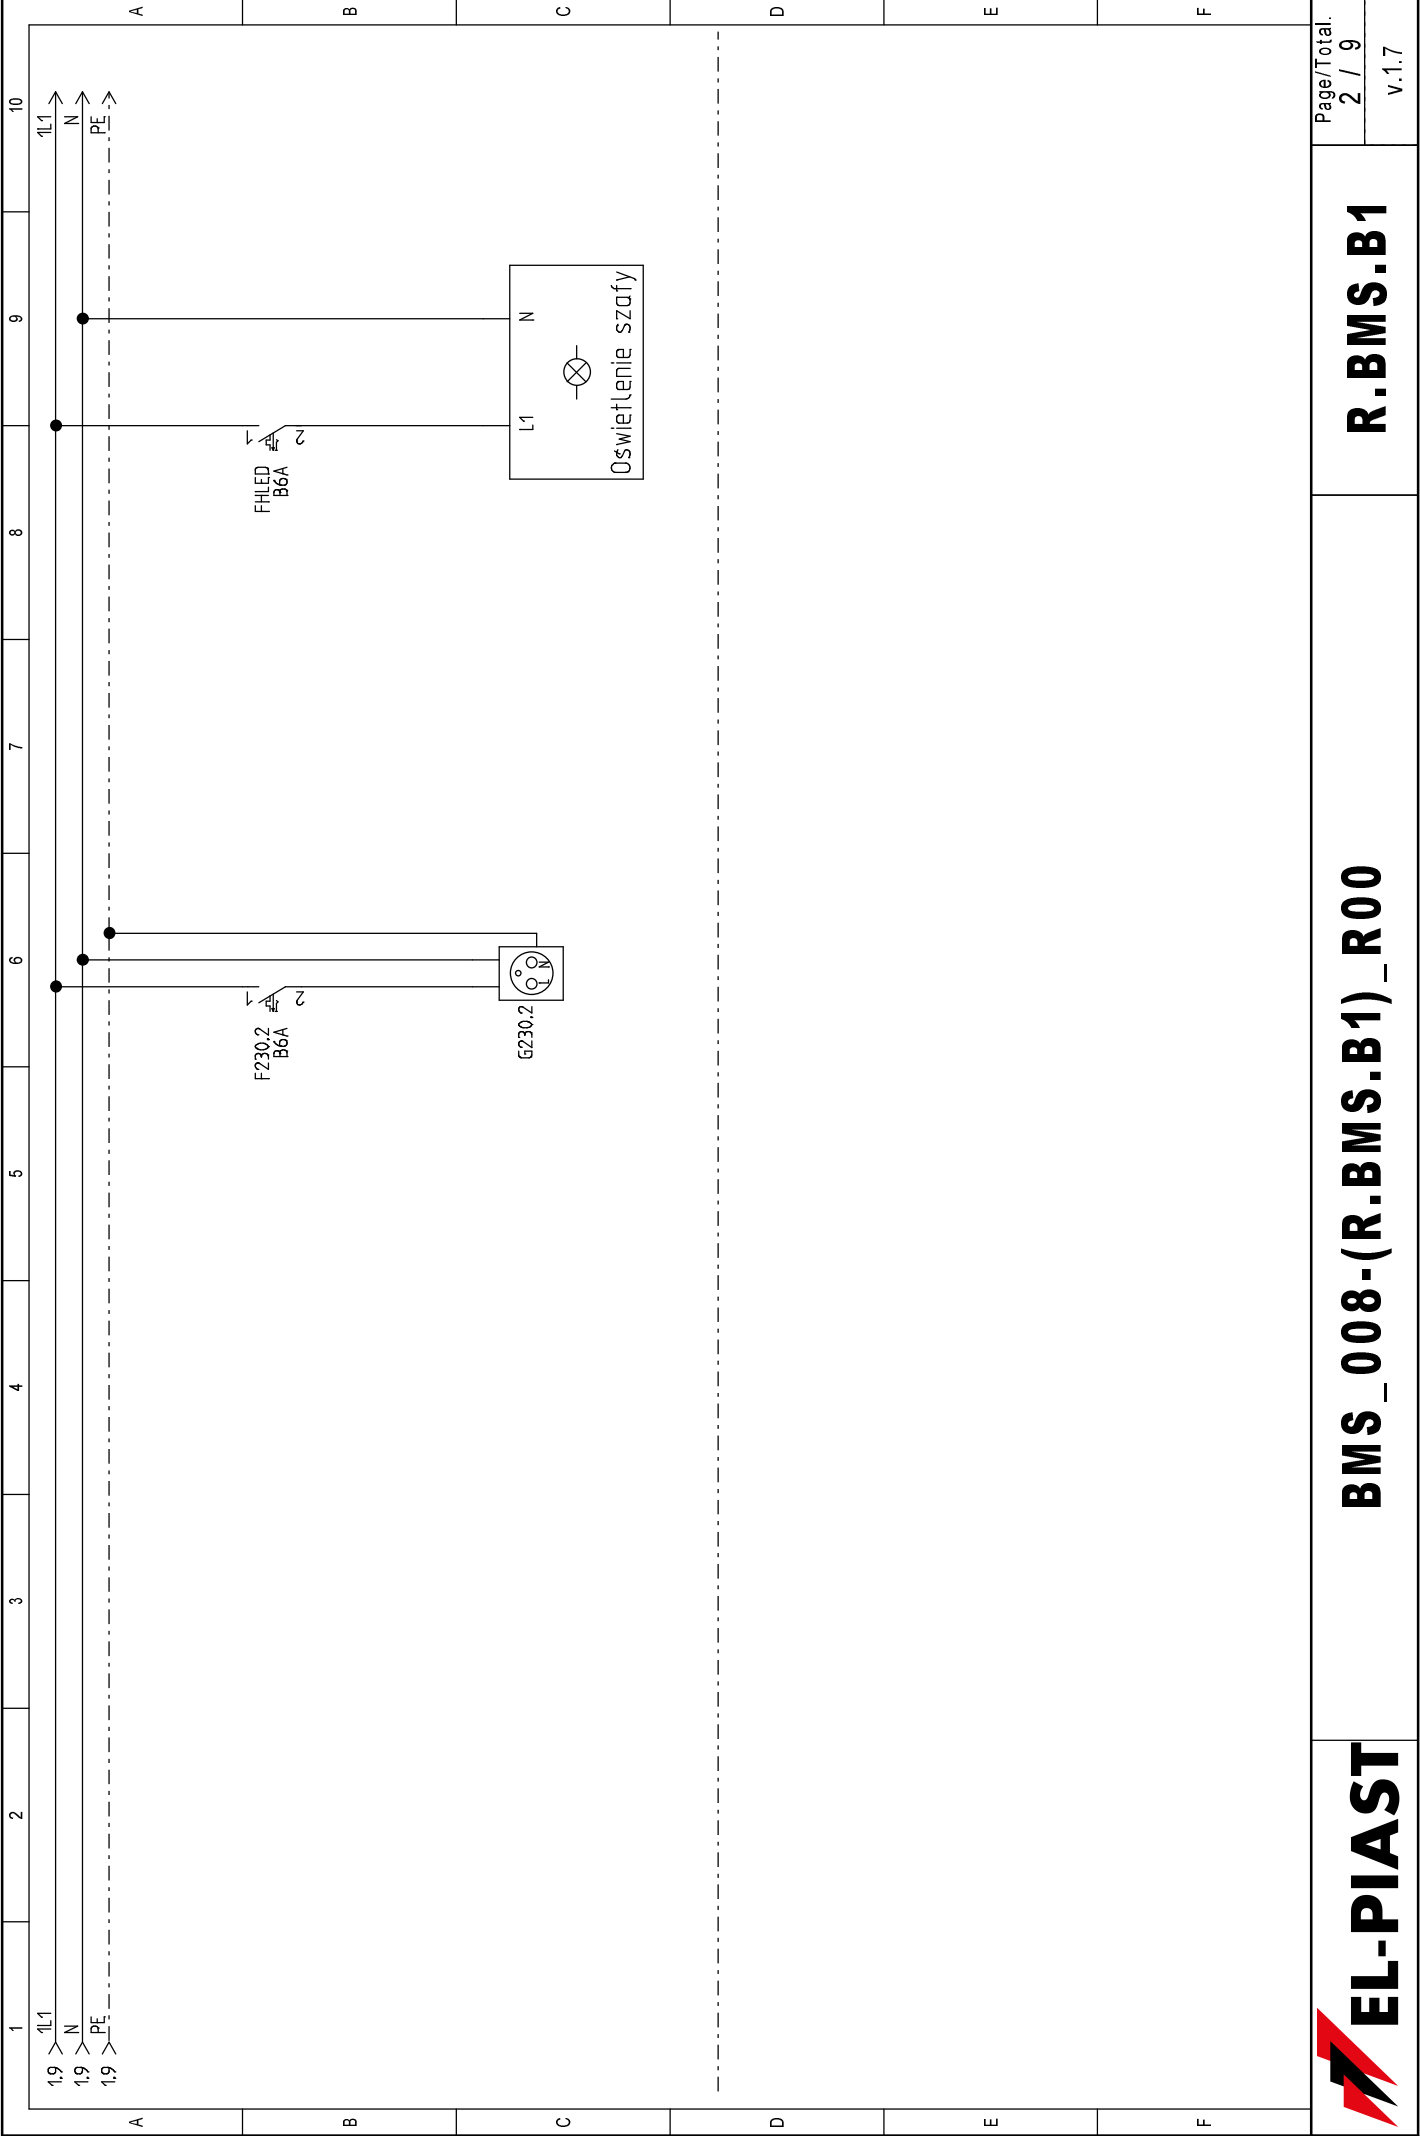


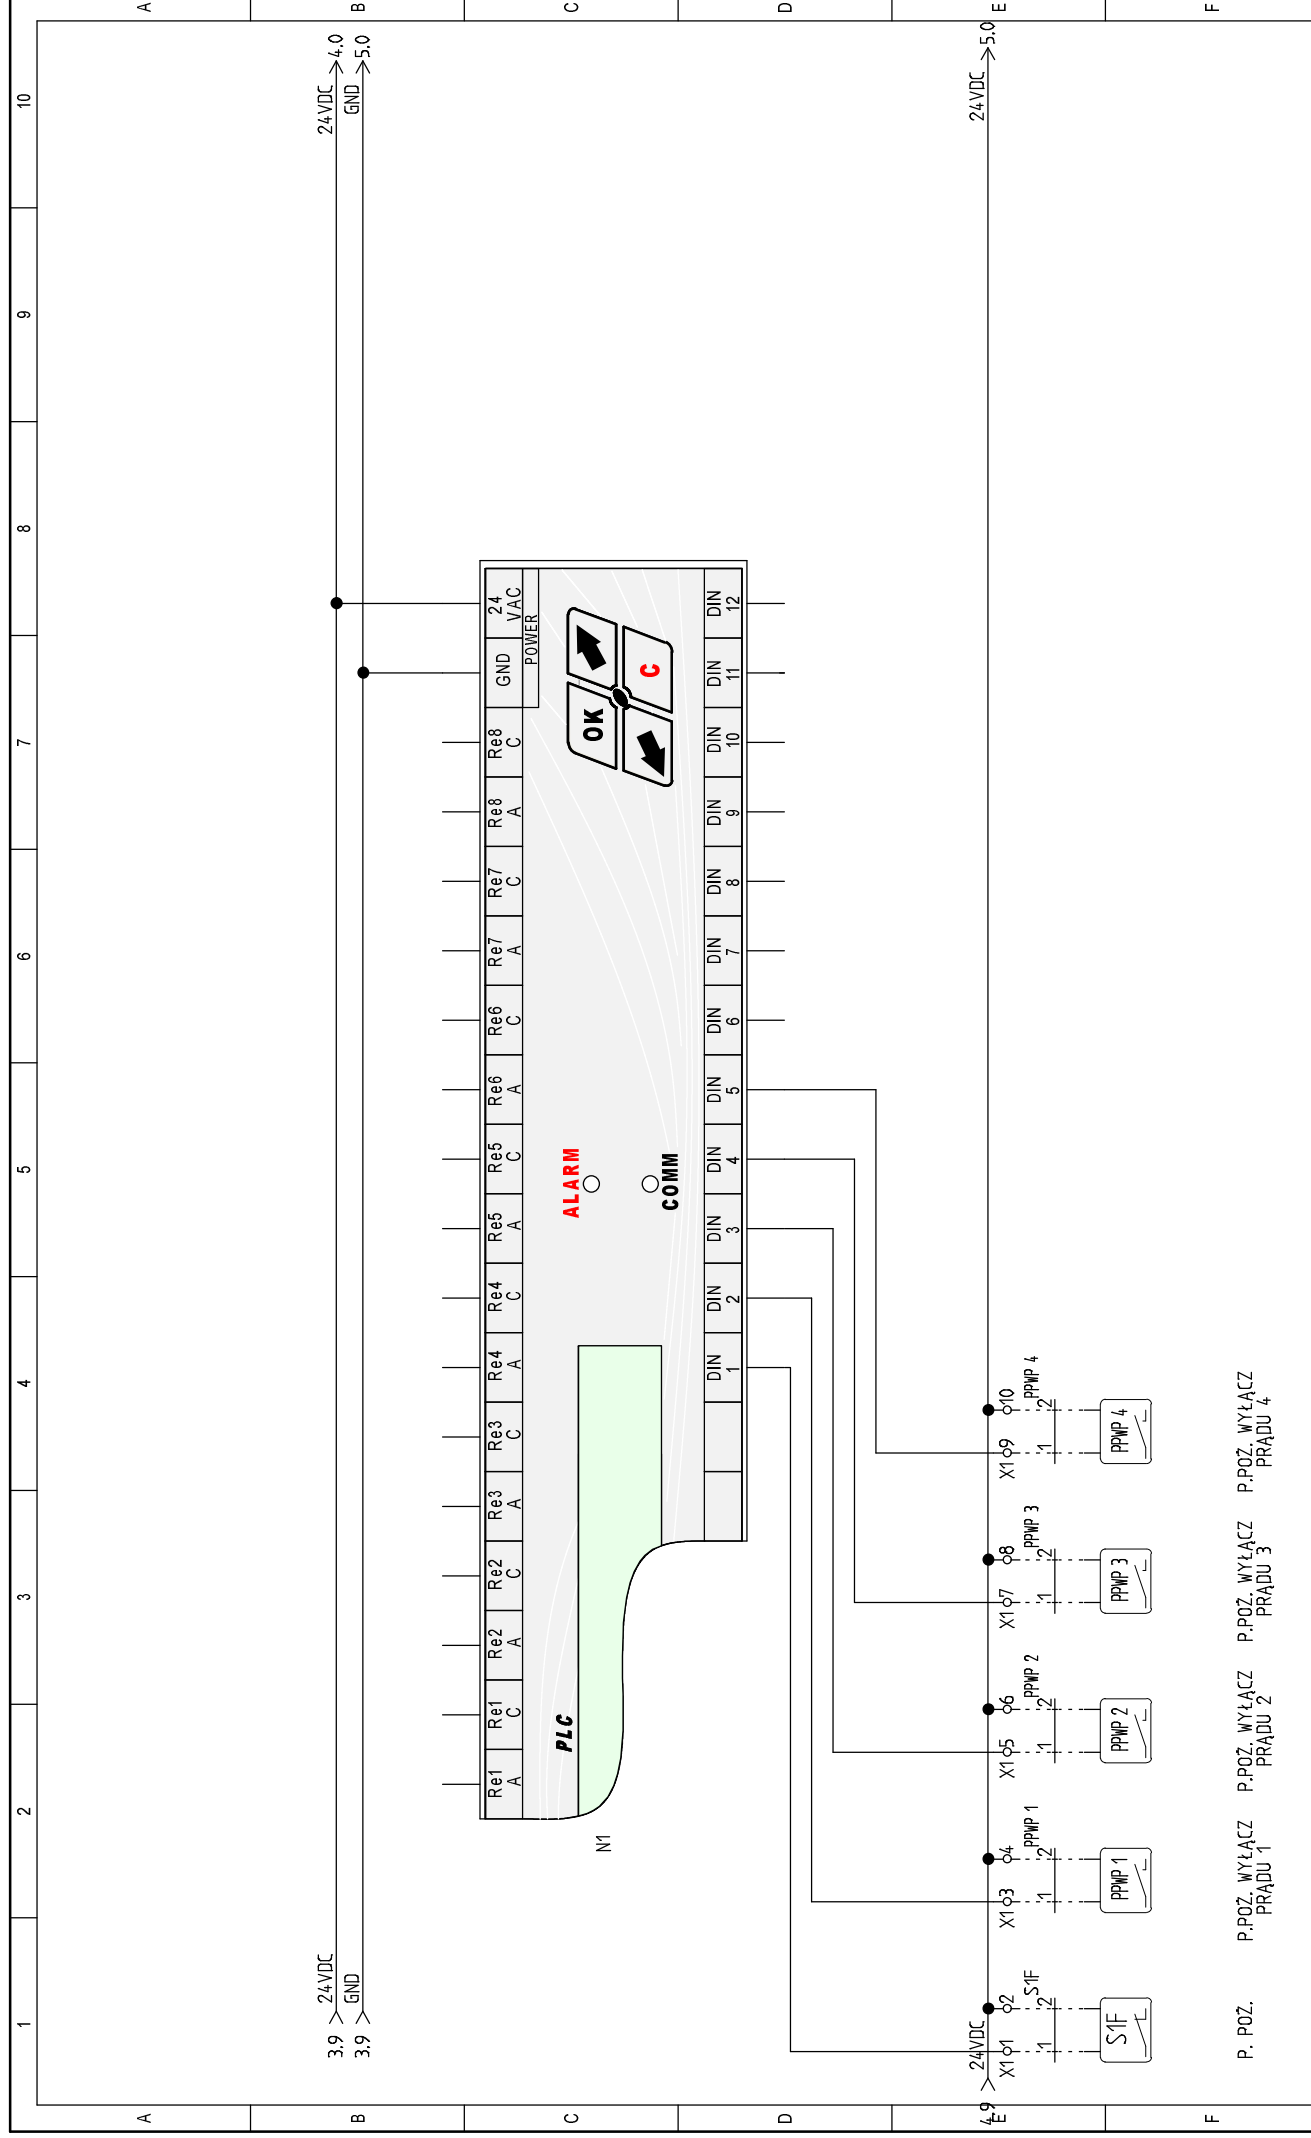

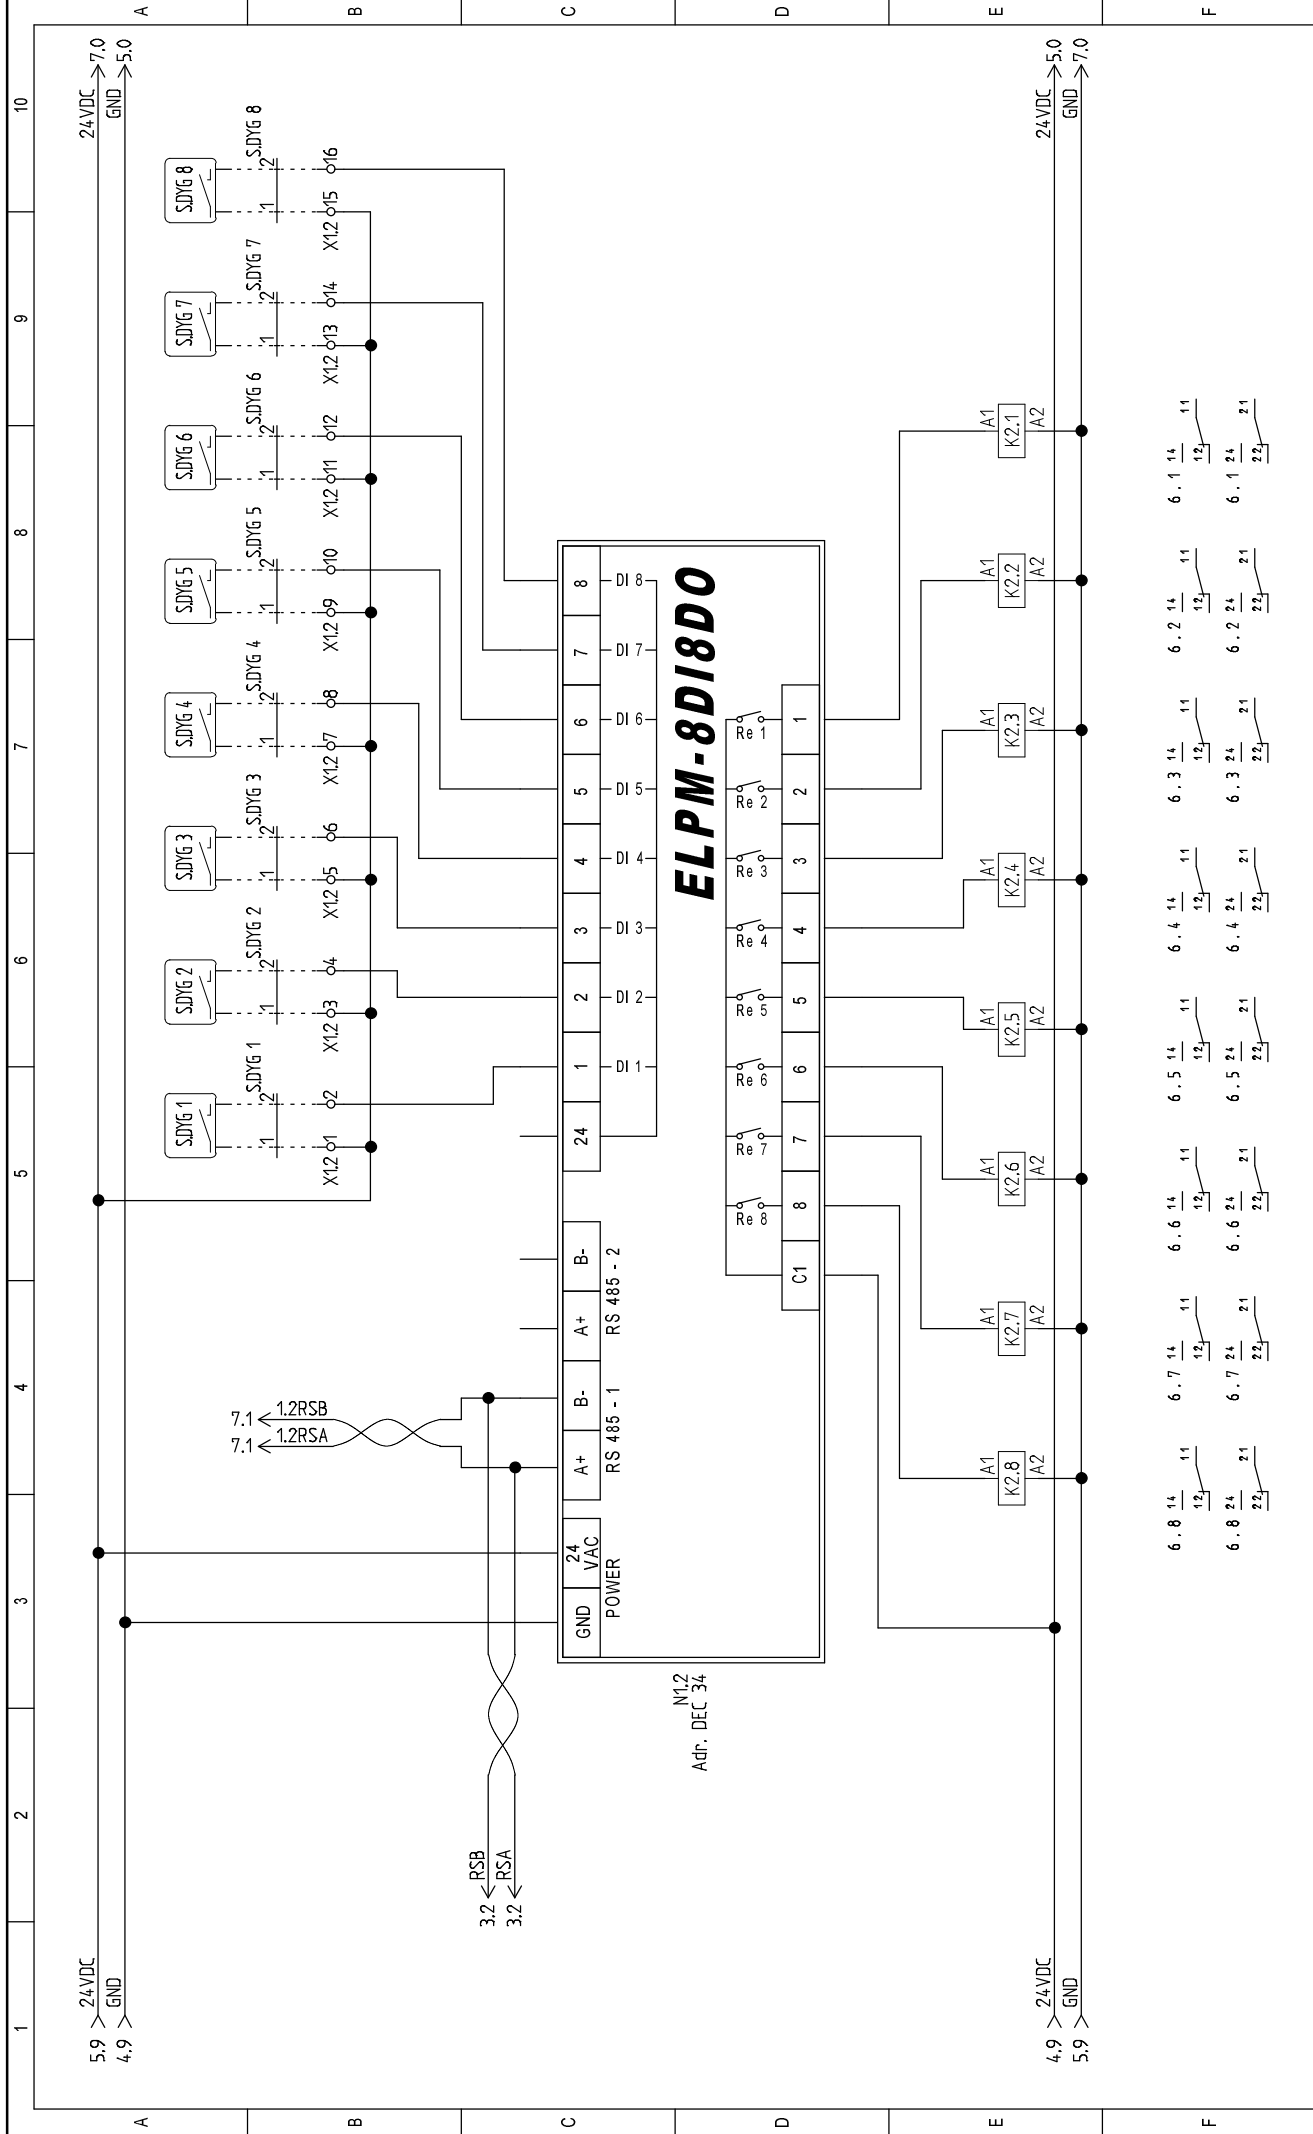



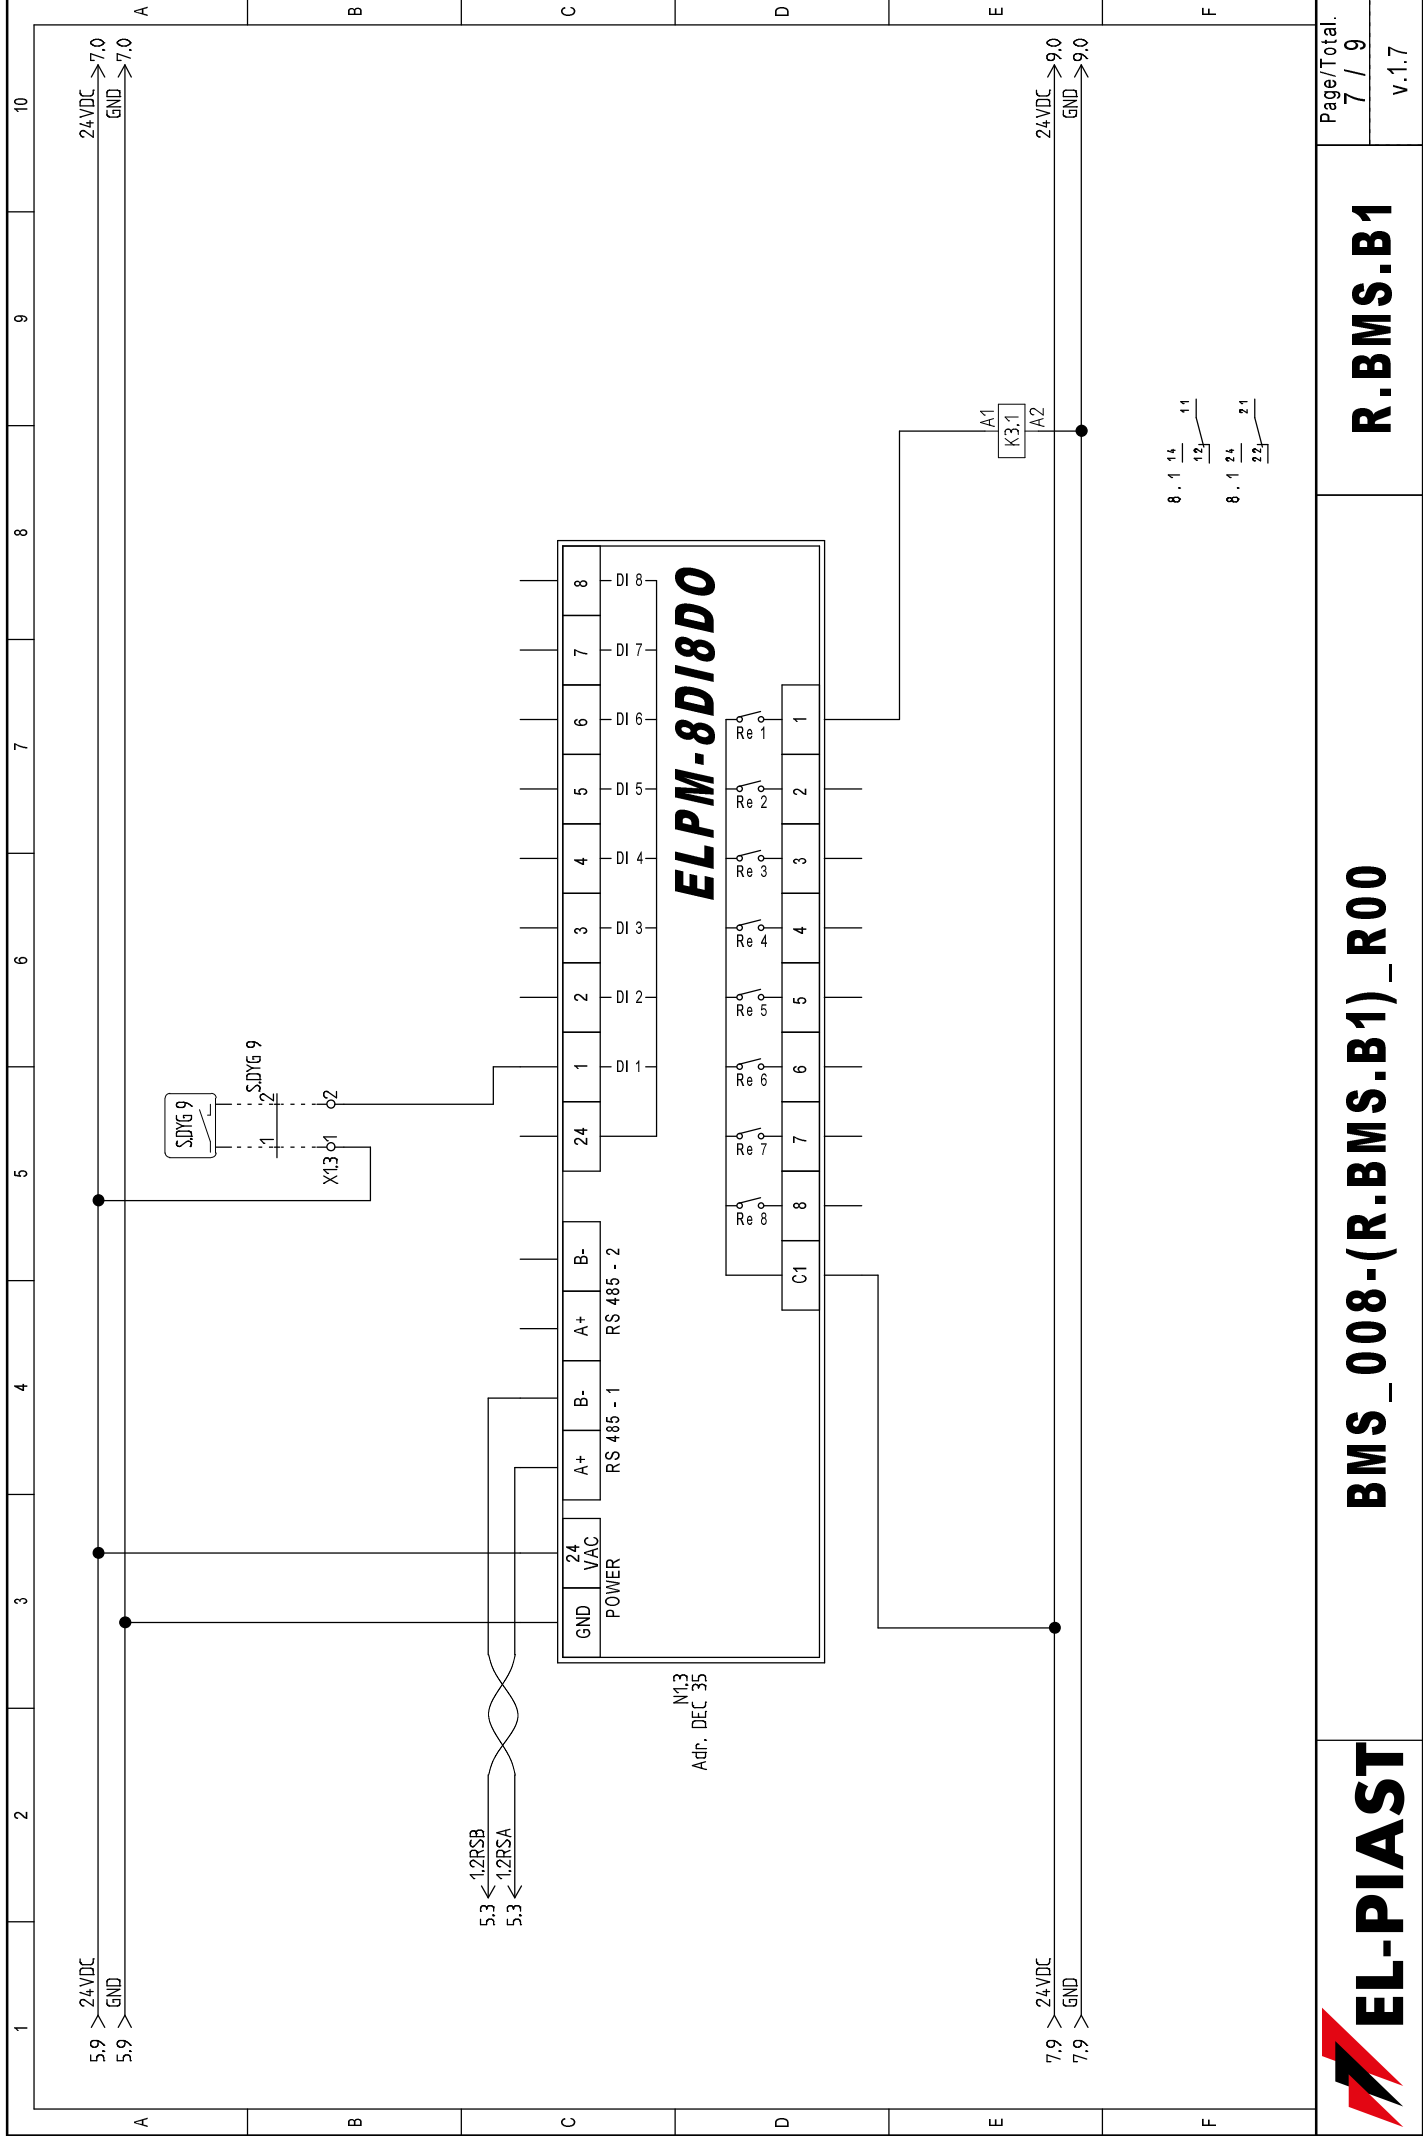

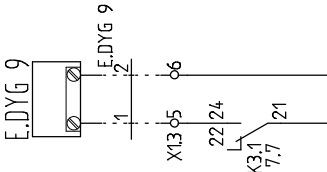
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PRZEPUSTNICA DYGESTORIUM 9 ON/OFF								
B	<div>E.YDYG 9</div> 								
C									
D	DYGESTORIUM 9 POTW. ZAKŁĄCZENIA								
E	<div>E.DYG 9</div> 								
F									
Page/Total. 8 / 9									
V.1.7									
R.BMS.B1									
BMS_008-(R.BMS.B1)_R00									
 EL-PIAST									



