

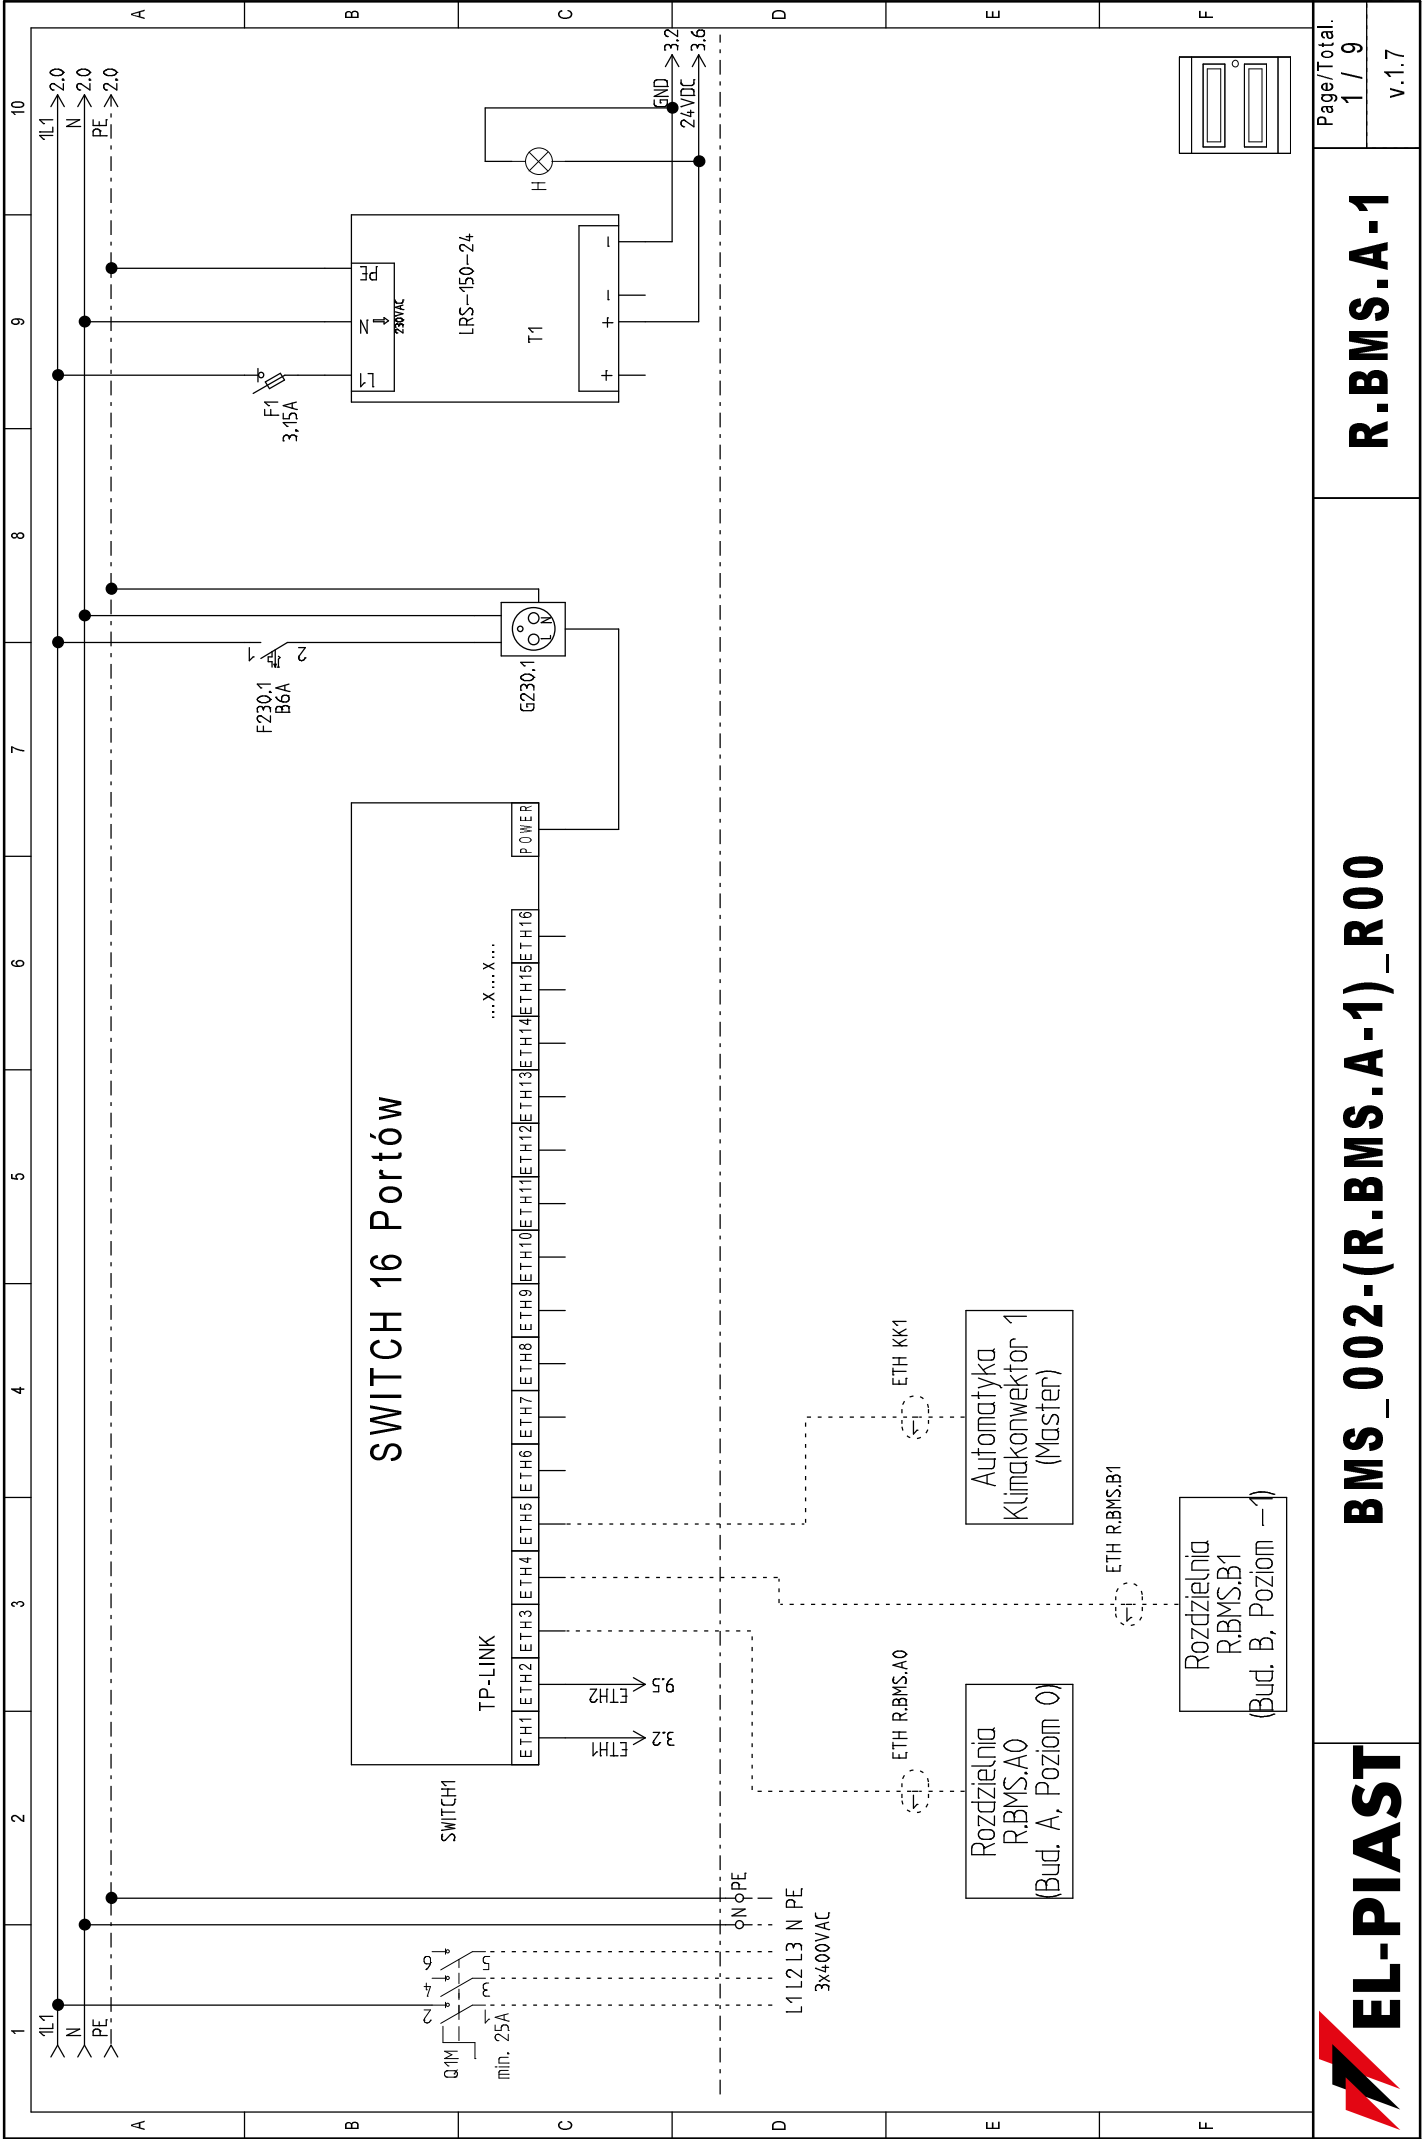


UWAGA: Rozdzielnica metalowa w wykonaniu wewnętrznym. Rozdzielnicę wyposażyć w kratki wentylacyjne FKL 6628.300 x2 szt.

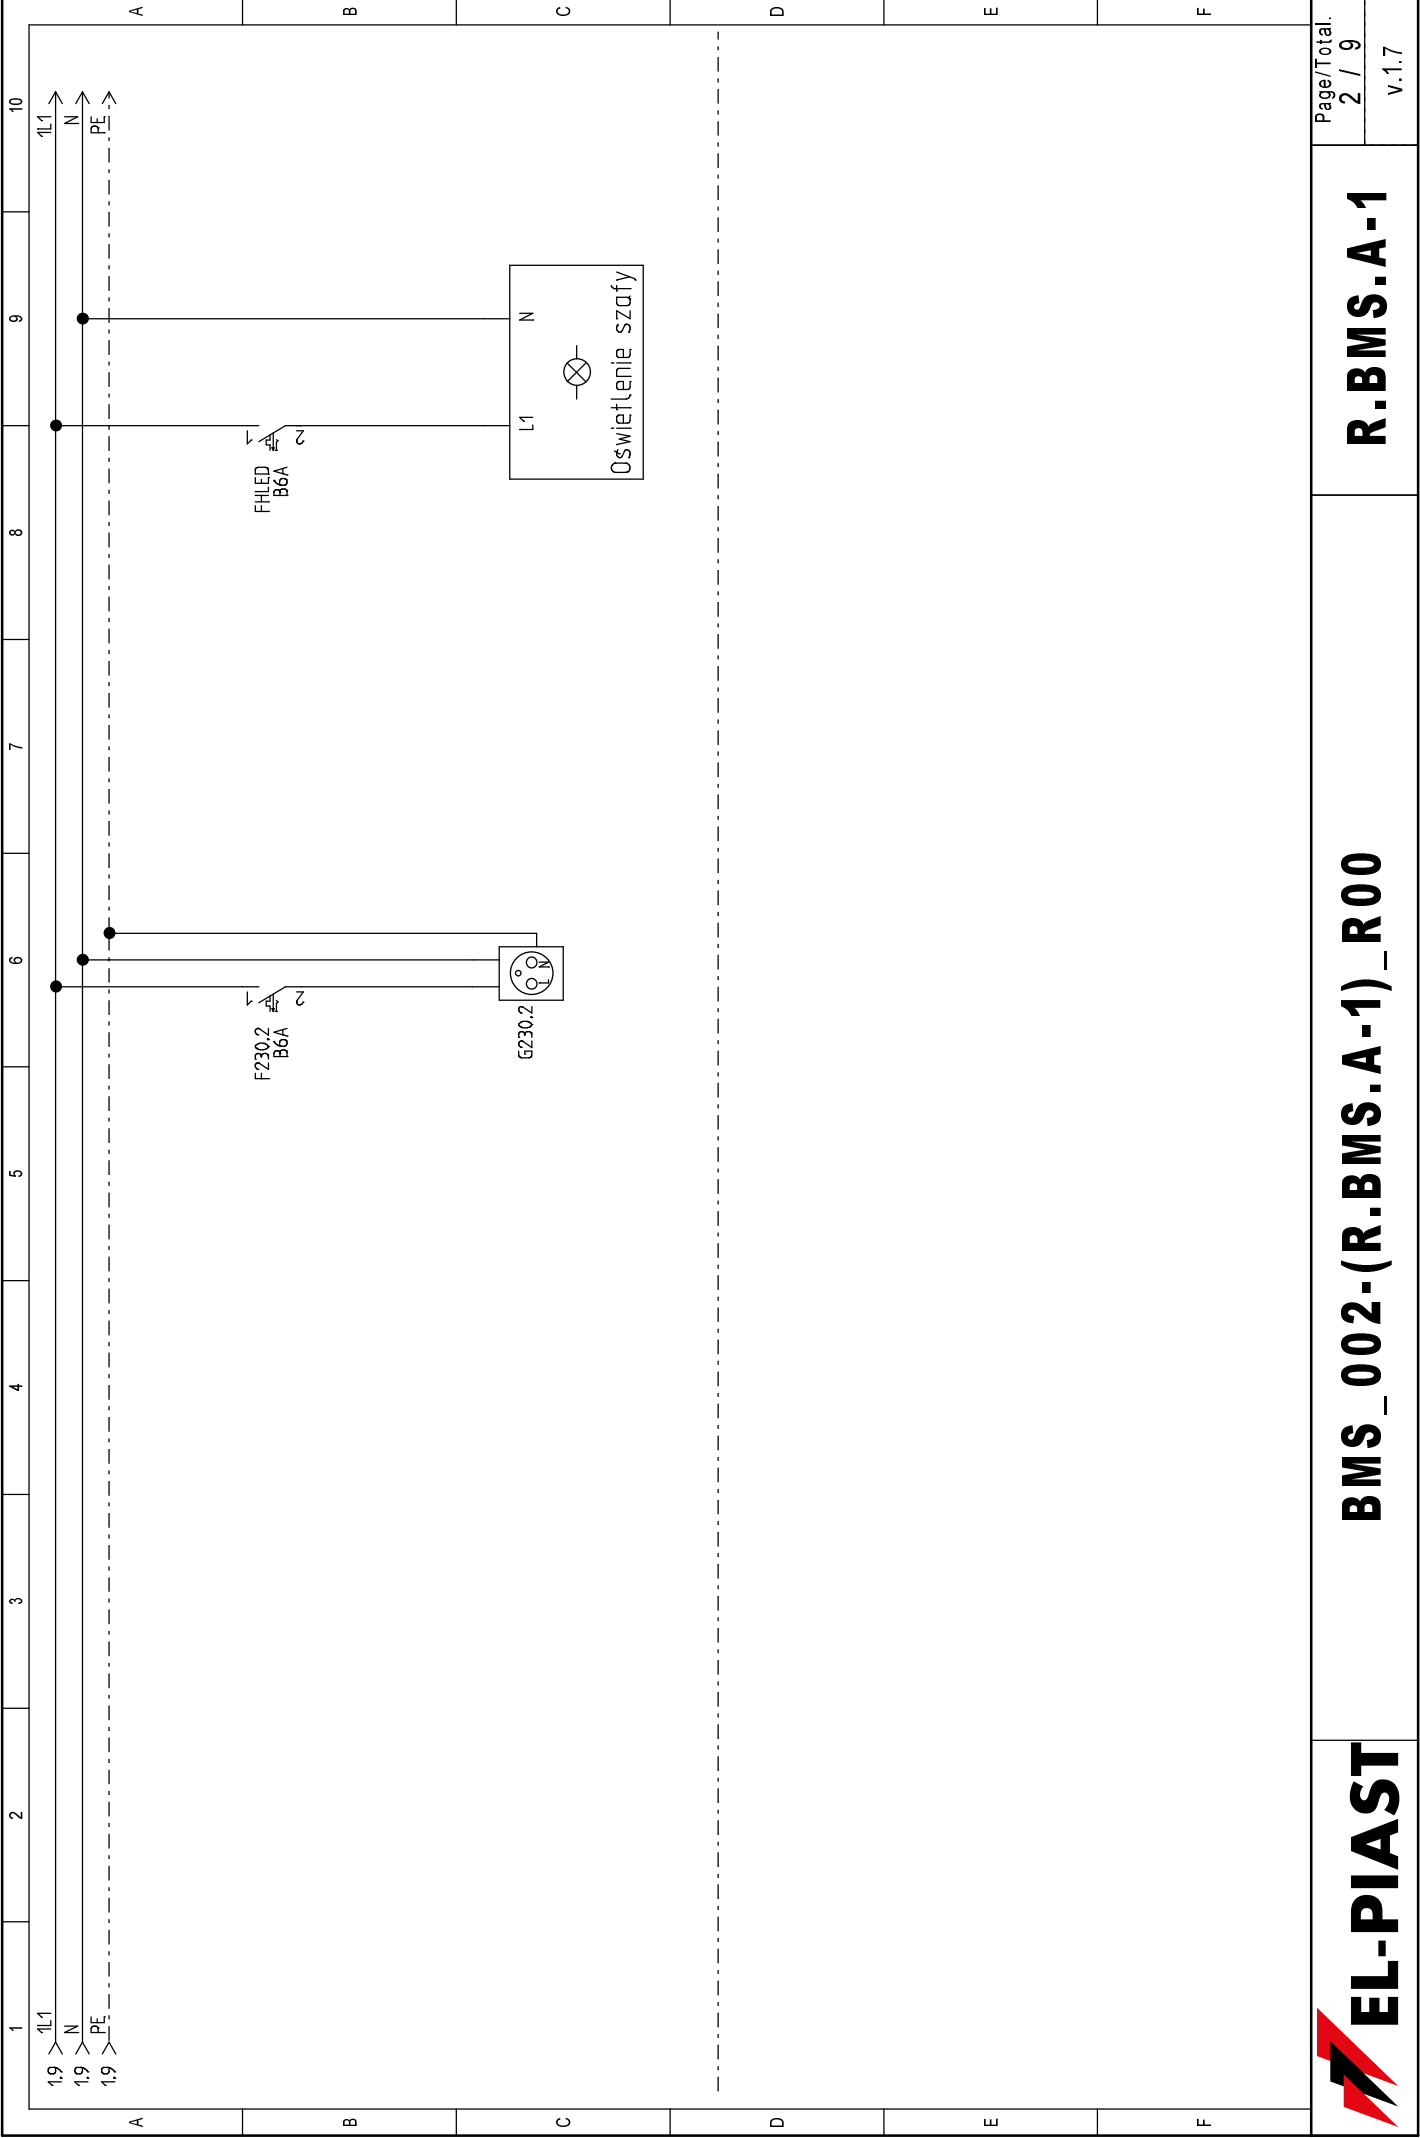

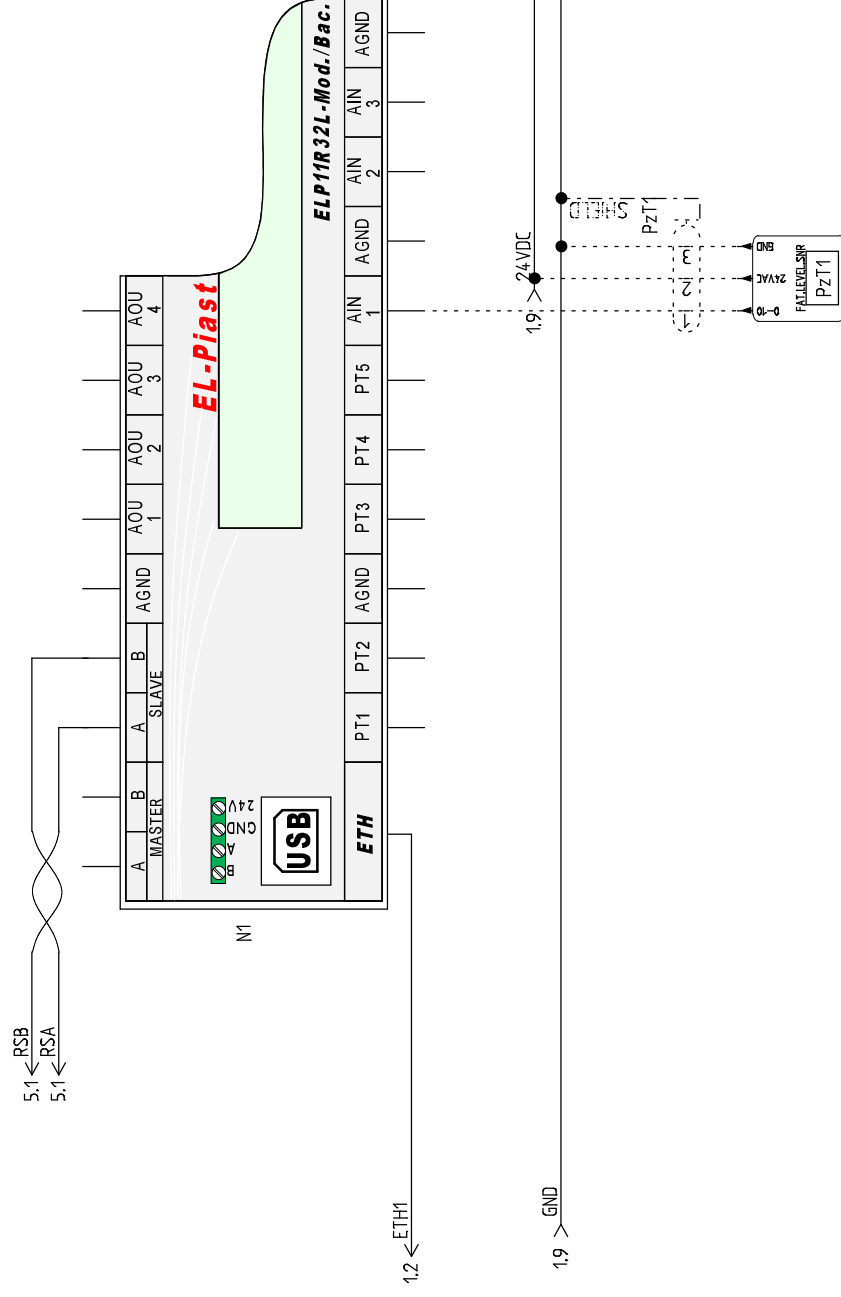


CZ. POZIOMU TŁUSZCZU
(SEPARATOR TŁUSZCZU)

ON/OFF OS.
ZEW. 1

ON/OFF OS.
ZEW. 2

ON/OFF OS.
ZEW. 3

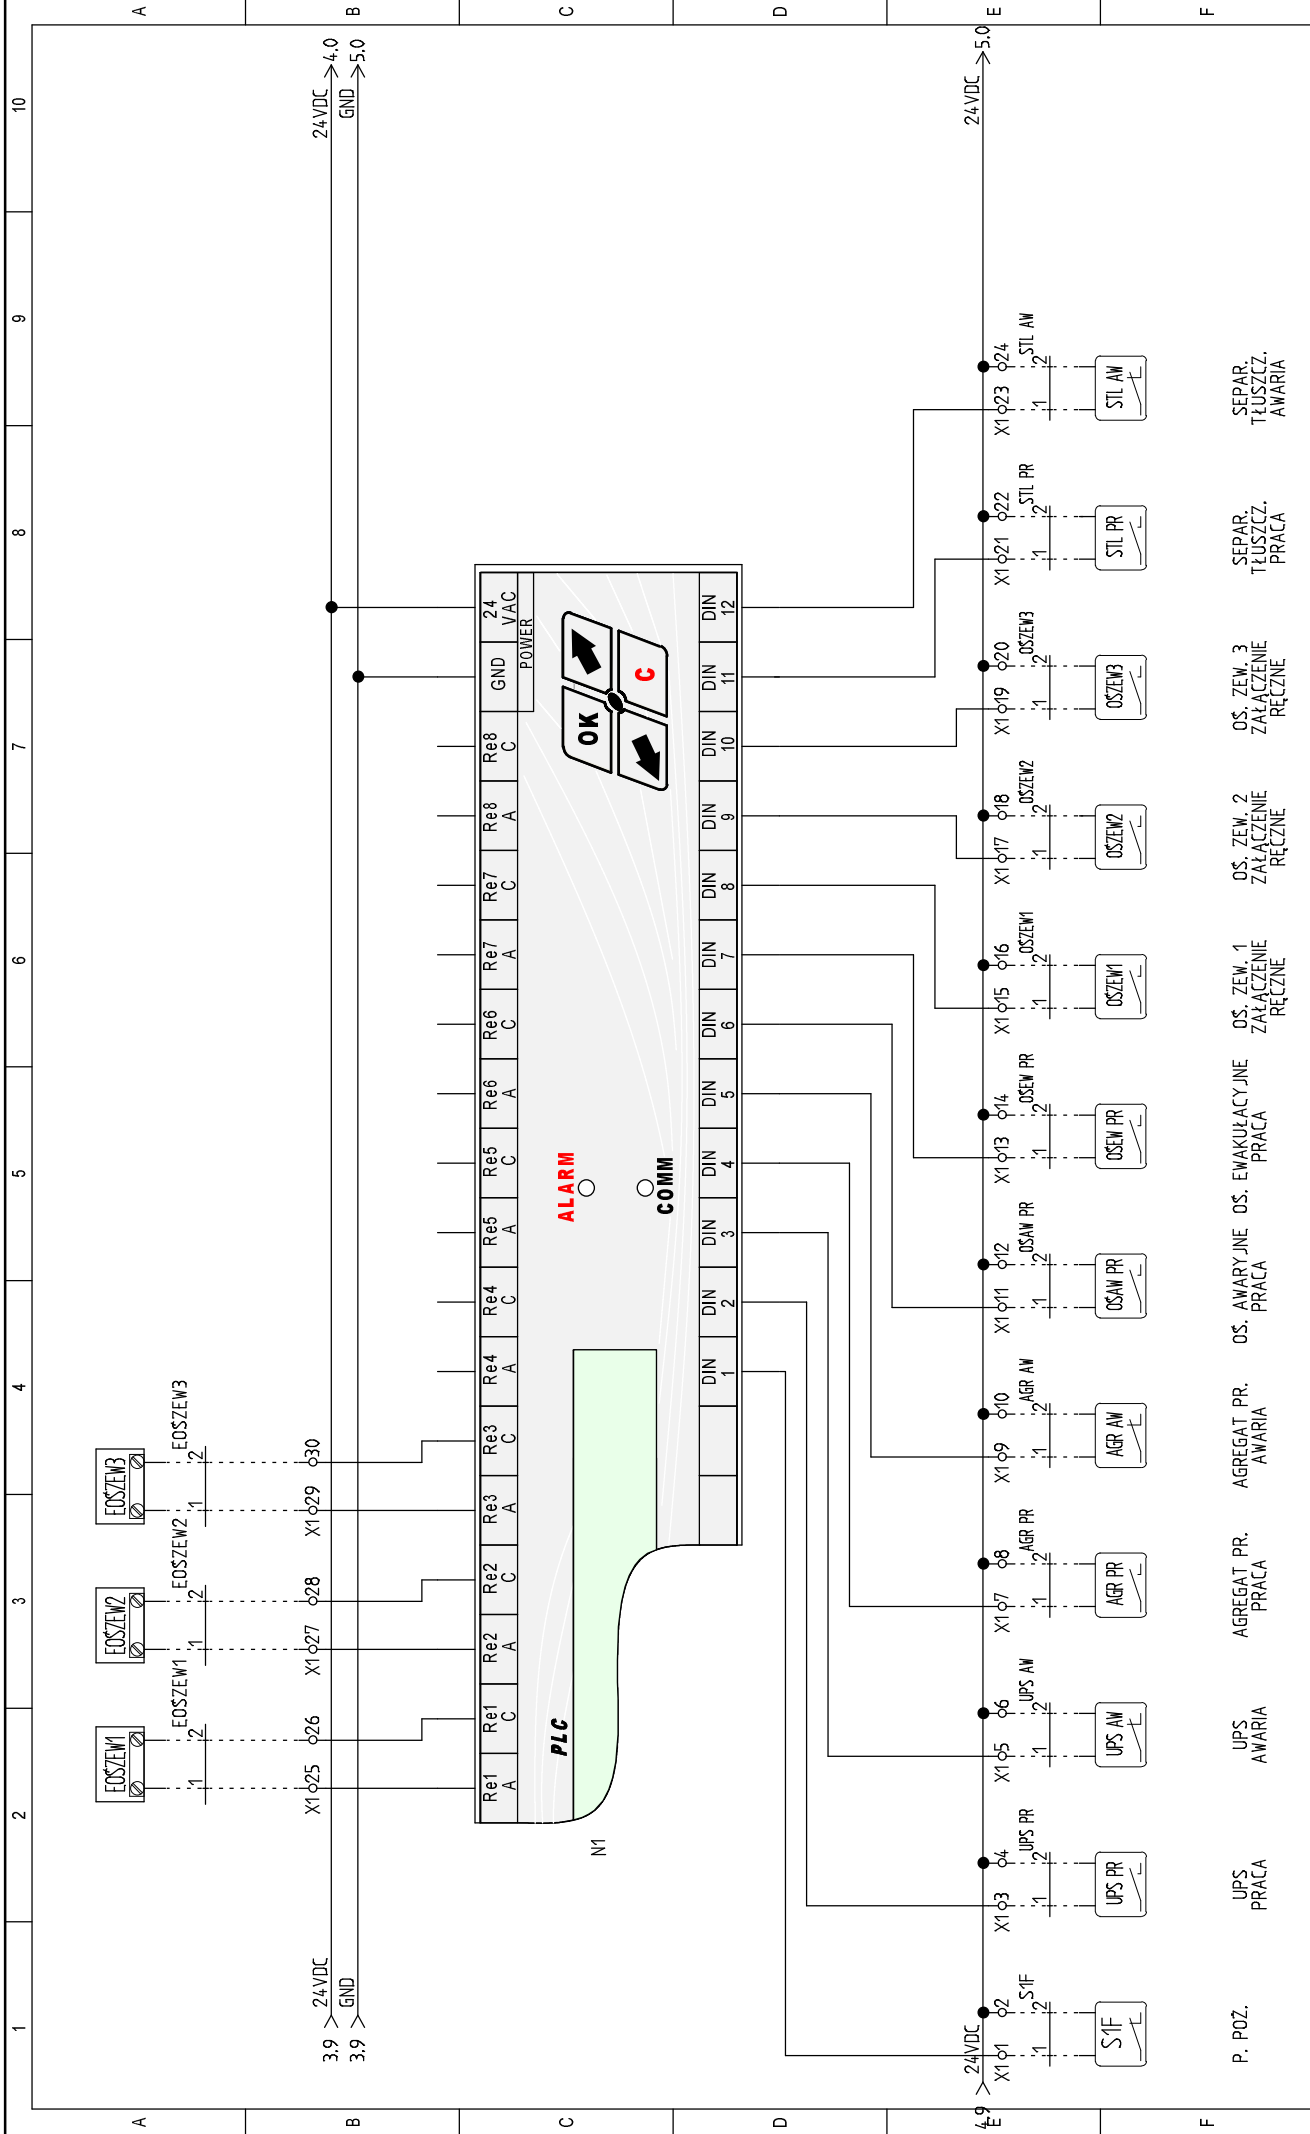

P. POZ.

UPS
PRACA

UPS
AWARIA

AGREGAT PR.
PRACA

AGREGAT PR.
AWARIA

OS. AWARYJNE OS. EWAKUACYJNE
PRACA PRACA

OS. ZEW. 1
ZAAŁĄCZENIE
RĘCZNE

OS. ZEW. 2
ZAAŁĄCZENIE
RĘCZNE

OS. ZEW. 3
ZAAŁĄCZENIE
RĘCZNE

SEPAR.
TŁUSZCZ.
PRACA

SEPAR.
TŁUSZCZ.
AWARIA

Page/Total.


4 / 9

v.1.7


R.BMS.A-1

BMS_002-(R.BMS.A-1)_R00

EL-PIAST

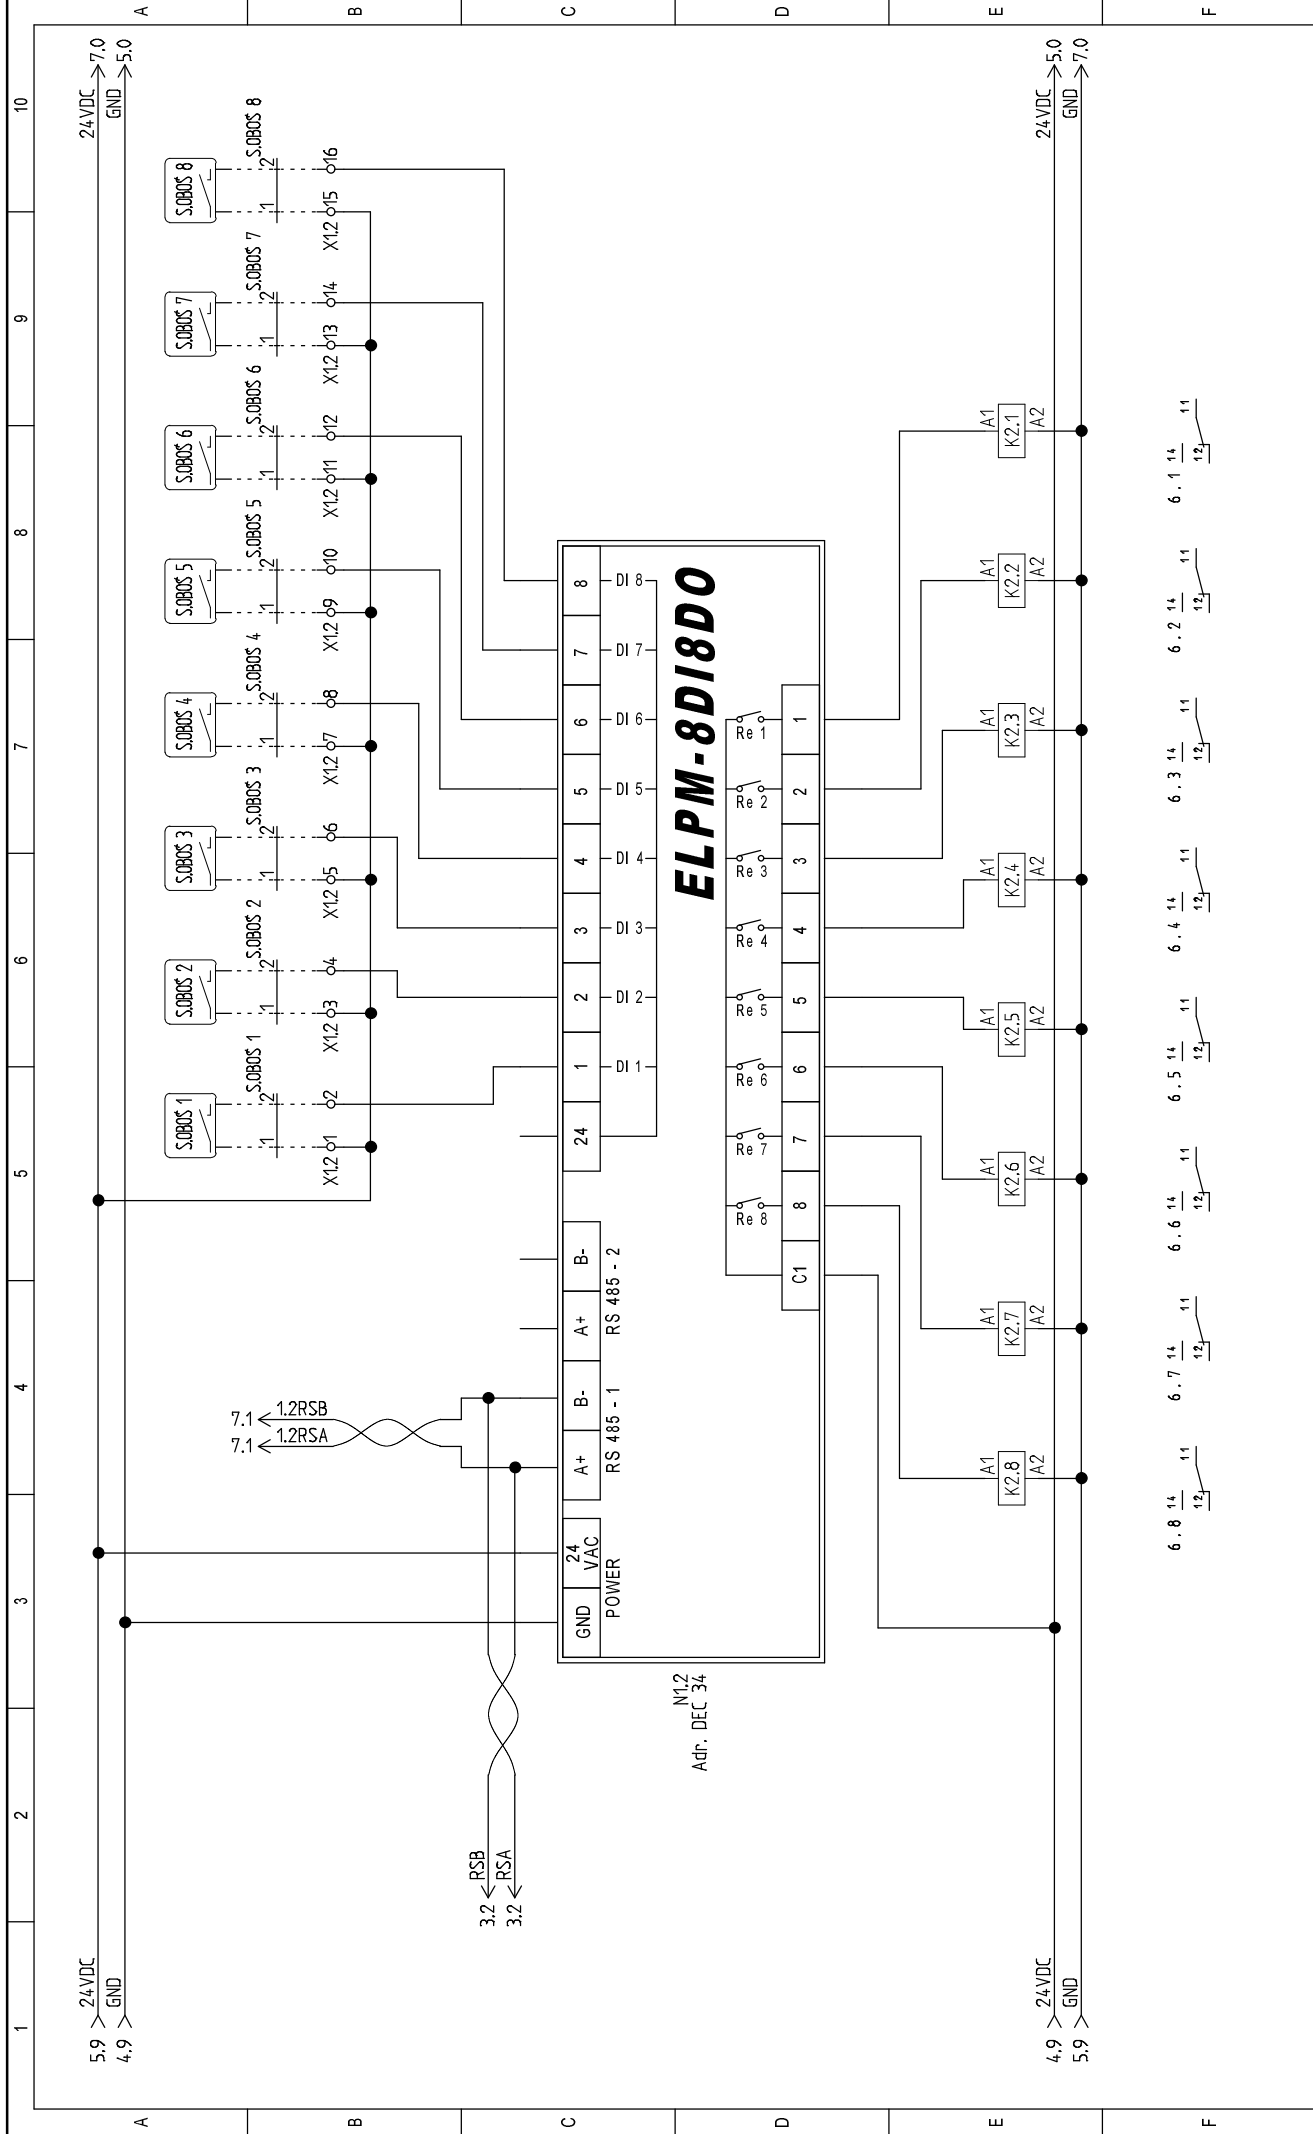

[illegible]

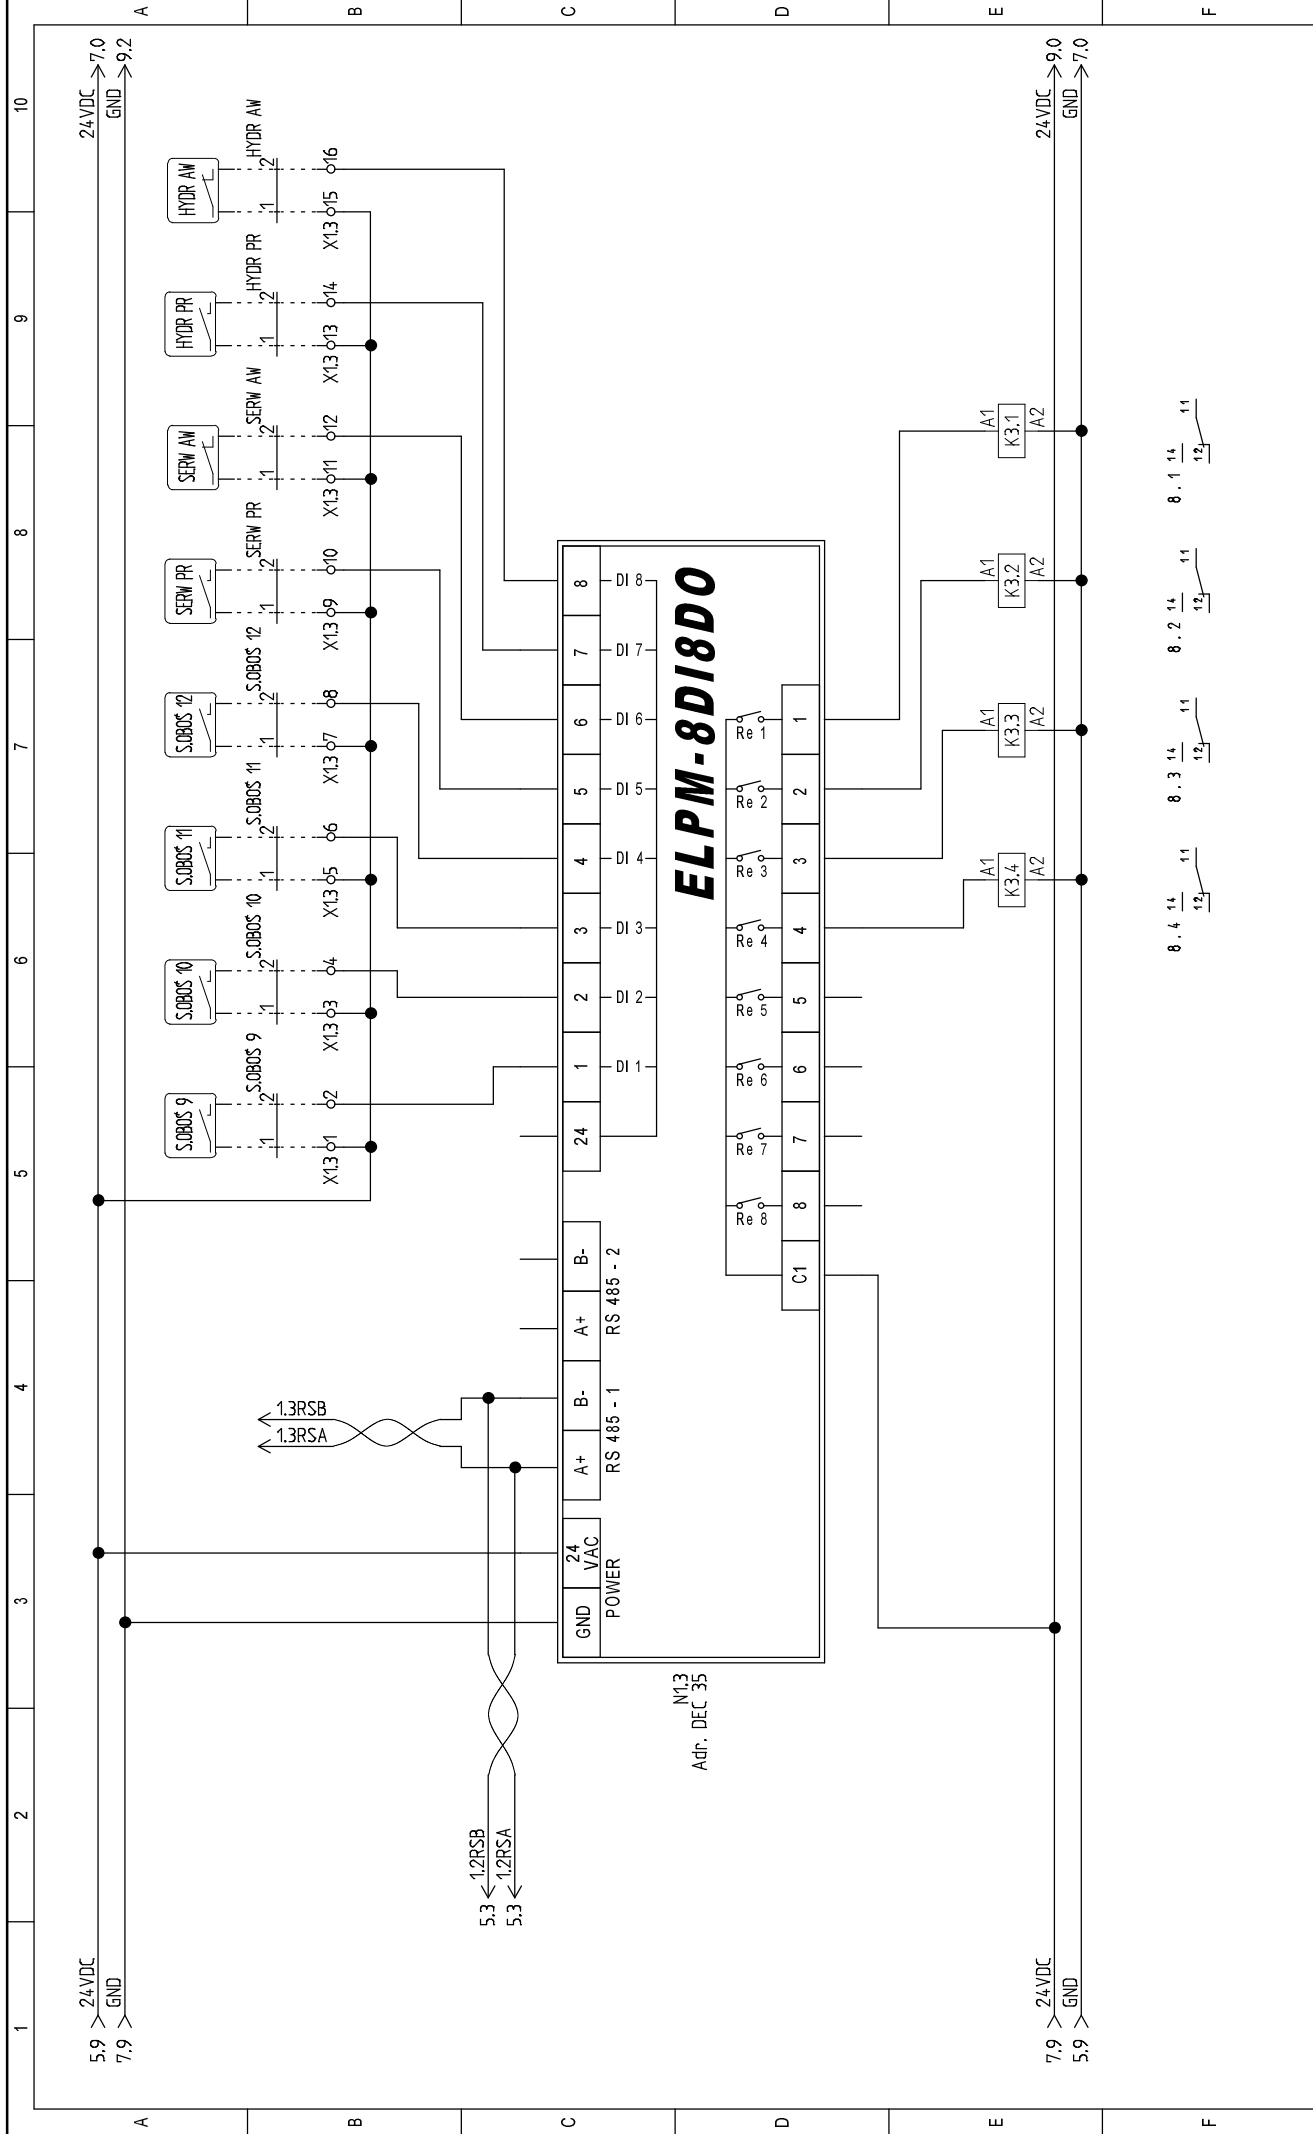

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	F				
<div> <div> <div>OBW0D_05 9 ON/OFF</div> <div>E.OB0S9</div> <div> </div> </div> <div> <div>OBW0D_05 10 ON/OFF</div> <div>E.OB0S10</div> <div> </div> </div> <div> <div>OBW0D_05 11 ON/OFF</div> <div>E.OB0S11</div> <div> </div> </div> <div> <div>OBW0D_05 12 ON/OFF</div> <div>E.OB0S12</div> <div> </div> </div> </div>									
<div> <div> <div>EL-PIAST</div> <div> <div>BMS_002-(R.BMS.A-1)_R00</div> <div>R.BMS.A-1</div> </div> </div> <div> <div>Page/Total.</div> <div>8 / 9</div> </div> <div> <div>v.1.7</div> </div> </div>									

